

19 NOV. 2021

LE SERVICE
PUBLIC DE L'**EAU**

PAR AGUR

Le 16/11/2021

Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable
de la Vallée de l'Isle

Mairie

24460 NEGRONDES

**Avis de l'exploitant pour desserte
en eau potable**


N° DU PERMIS DE CONSTRUIRE/CERTIFICAT D'URBANISME :

PC 024 429 21 D0004


INSTRUCTEUR : Muriel ROND


LE DEMANDEUR		LE TERRAIN	
SAINT JORY ENERGIES (M. ROUX Benoit) 50 Ter rue de Maite 75011 PARIS		24160 ST JORY LAS BLOUX	
AVIS DE LA SOCIETE AGUR		OUI	NON
EAU POTABLE	Le terrain est déjà desservi en eau potable (branchement déjà existant)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Le terrain pourra être desservi en eau potable après réalisation d'un <u>simple branchement</u> : Diamètre de conduite : Ø 200 Type de conduite : Fonte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Le terrain pourra être desservi en eau potable après réalisation d'un <u>branchement long</u> : Longueur du branchement : m Diamètre de conduite : Ø	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Le terrain pourra être desservi en eau potable après réalisation d'une <u>extension</u> du réseau public : Longueur de l'extension : m Diamètre de conduite : Ø	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONCLUSION			
Avis favorable pour l'eau :		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBSERVATIONS			

Le Président SMDE 24 de la Vallée de l'Isle :




Pour la société AGUR :



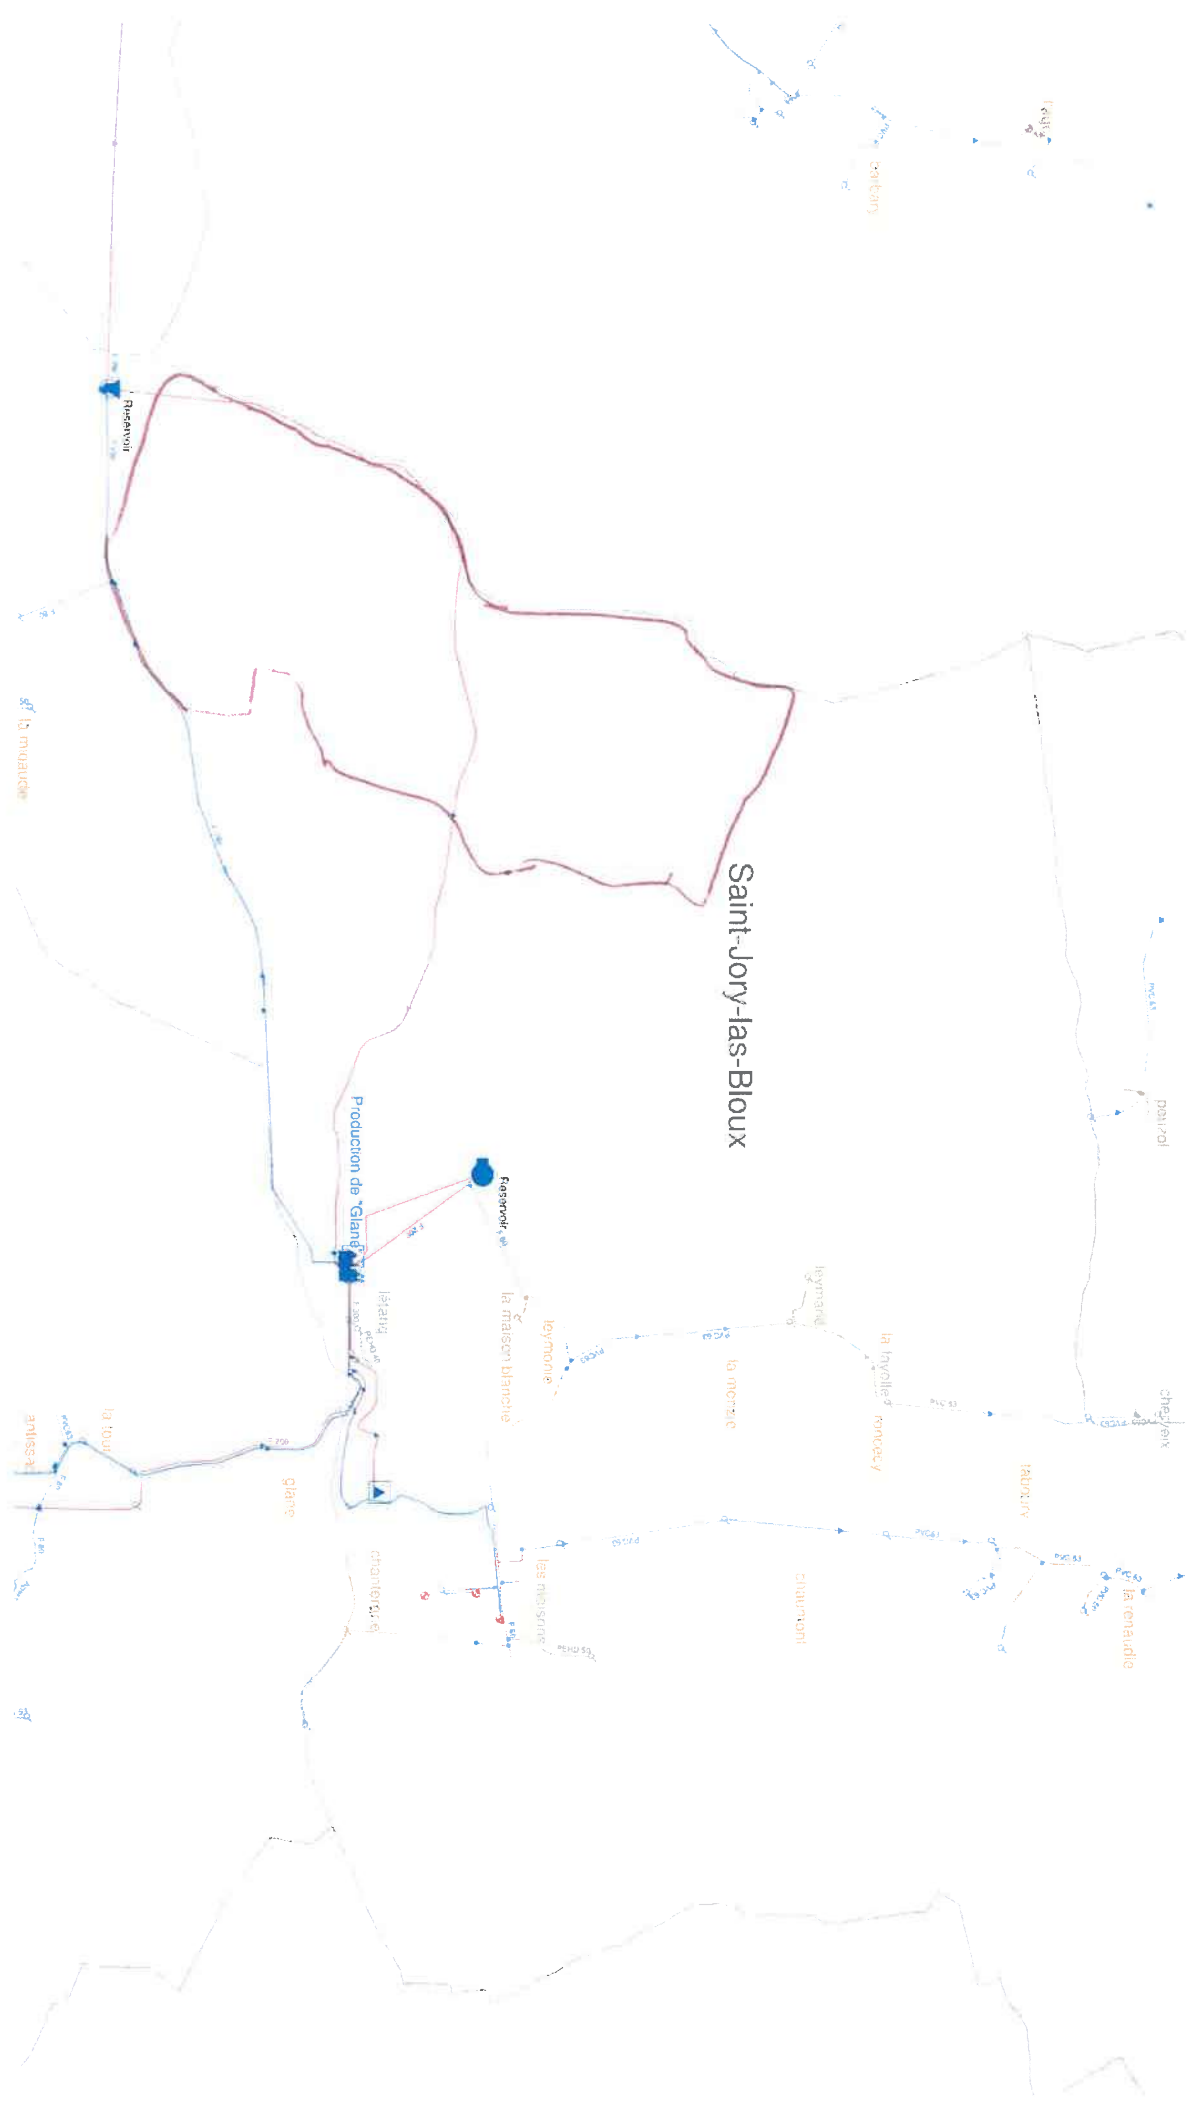

Saint-Jory-las-Bloux

Production de Gland